



MŰTÁRGYTEREK SZELLŐZTETÉSI RENDJE

Feltételek és ajánlások

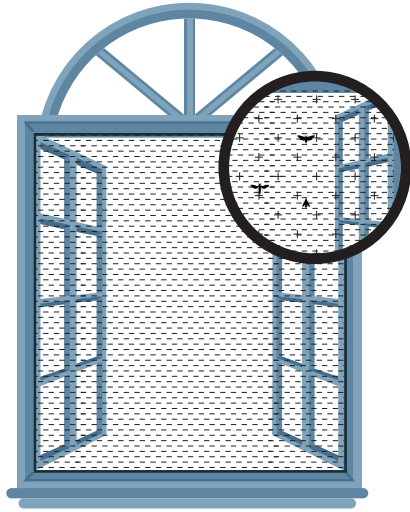


1. Műtárgyterek esetében szellőztetni csak olyan nyílászárókon keresztül lehet, melyeken jó állapotú rovarháló van!

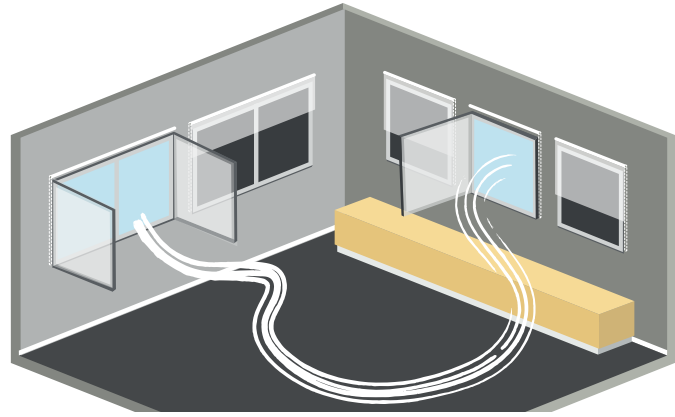


2. A szellőztetés során úgy kell megválasztani a használt nyílászárókat, hogy a térben biztosítva legyen a megfelelő légáramlás.



3. Minden esetben vegyük figyelembe a külső időjárás körülményeit a szellőztetés megkezdése előtt! Szeles, esős időben kerüljük az ablakok nyitását a műtárgyterekben!

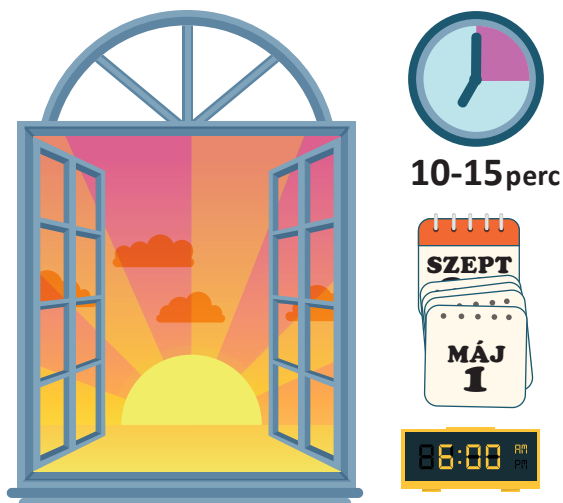

4. Szezonálisan és az időjárás függvényében kell meghatározni a szellőztetési rendet és arra optimális napszakot. Nyáron ajánlott reggel 6:00 - 7:30 között, 10-15 perc alatt elvégezni a tér légcseréjét. Napközben csak abban az esetben szellőztessünk, ha a kinti hőmérséklet alacsonyabb a bentié.

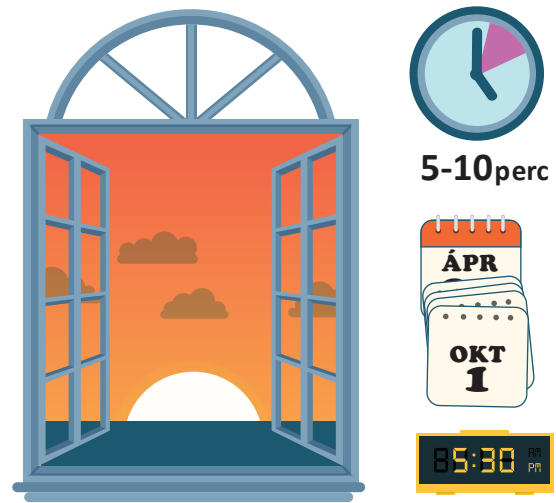

5. Télen abban az esetben szellőztessünk, ha a kinti és a benti hőmérséklet különbsége nem több 10°C-nál, illetve a nyílászárókat maximum 5-10 percre nyissuk csak ki. A műtárgyterek téli szellőztetését érdemes este, alkonyatkor 17:00 – 19:00 között elvégezni.